

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Syndicat des Eaux  
du Bas-Léon

Brest, le 8 octobre 2026

Malgré les récentes pluies, le Nord-Finistère est toujours en pénurie d'eau


## LES COLLECTIVITÉS LANCENT UN APPEL POUR RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS D'EAU

La ressource en eau reste fortement fragilisée malgré les pluies récentes. L'alimentation en eau potable est assurée à ce jour, mais des risques de rupture commencent à poindre. Les collectivités, syndicats de bassins versants et Eau du Ponant appellent chacune et chacun à appliquer les restrictions et à économiser l'eau sans attendre.

Réunis le jeudi 8 octobre à l'usine de Pont-ar-Bled, à Plouédern, les représentantes et représentants des collectivités du Nord-Finistère ont partagé un constat : le déficit de pluie et la baisse des débits mettent les ressources sous forte tension. Les scénarios étudiés montrent qu'une aggravation pourrait conduire à un déficit de production.

### LA RESSOURCE EN EAU SOUS FORTE TENSION


La pluviométrie des trois derniers mois est inférieure de plus de 60 % à la moyenne observée sur les quarante dernières années. Au 6 octobre, la retenue du Drennec contient 3,359 millions de m<sup>3</sup> sur une capacité de 8,3 millions, soit 32 % de remplissage.

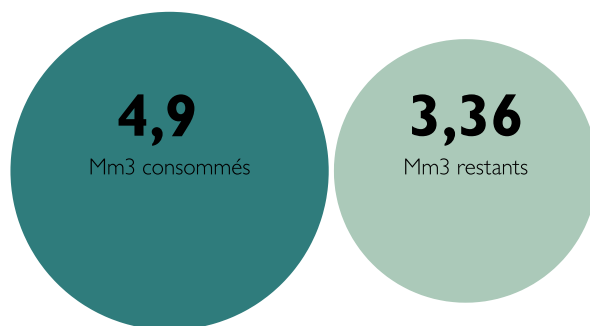

### LE TAUX DE REMPLISSAGE DU LAC DU DRENNEC EST DE 32%

Source : Syndicat de bassin de l'Élorn

## Barrage du Drennec (Sizun - 29) Comparaison des volumes d'eau en stock avec les années sèches de référence

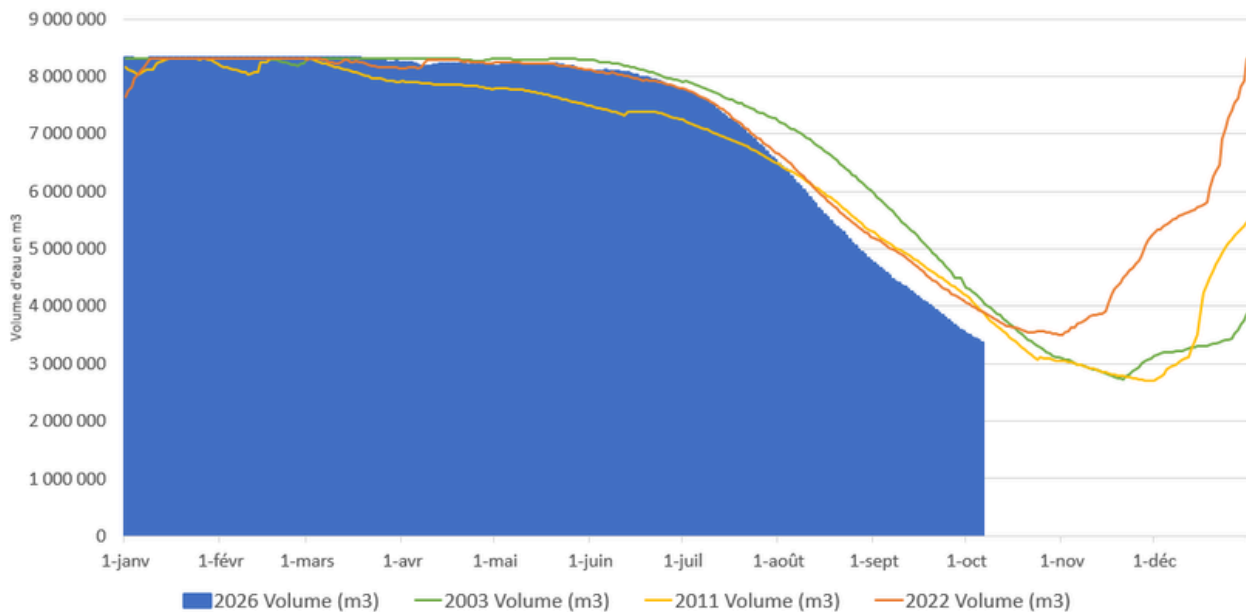

### ÉVOLUTION DU VOLUME STOCKÉ AU DRENNEC EN 2026 ET COMPARAISON AVEC DES ANNÉES SÈCHES DE RÉFÉRENCE.

Au 6 octobre 2026, le volume est de 3,359 Mm³.

Source : Syndicat de bassin de l'Élorn

### DES ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES

- Une gestion très fine du barrage du Drennec, à 50 l/s près
- La lutte incessante contre les fuites (250 000 m³ économisés cette année grâce à la pré-localisation acoustique)
- D'importantes campagnes de communication (envoi SMS, diffusion des bonnes pratiques)

## 112L

À l'échelle du Finistère, la consommation moyenne est estimée à 112 litres par personne et par jour.



## SOLIDARITÉ

Les territoires partagent une alimentation interconnectée. Pont-ar-Bled, qui prélève dans l'Élorn, joue un rôle majeur de secours. Lorsque les autres ressources diminuent, cette usine peut être davantage sollicitée alors que l'Élorn est lui-même sous tension



## DES CONSOMMATIONS QUI NE BAISSENT PAS

Sur le périmètre desservi par Eau du Ponant — Brest métropole, Communauté d'agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas et une partie de Pays d'Iroise communauté — environ 45 000 m<sup>3</sup> d'eau potable sont mis en distribution chaque jour. Les **volumes restent comparables à ceux de 2025**, voire légèrement supérieurs, et sont repartis à la hausse depuis le début du mois de septembre.

## UN APPEL AU CIVISME

La préservation de la ressource dépend aussi des **usages de chacun**. Les collectivités invitent les habitants, les entreprises et les services publics à **respecter strictement les restrictions en vigueur** et à limiter, aujourd'hui plus que jamais, les usages non essentiels. La sobriété doit devenir un réflexe tant que les ressources restent fragiles.

**Les informations et le guide des économies d'eau sont disponibles sur [eauduponant.fr](https://eauduponant.fr).**

## PRÉPARER LES RESSOURCES ET LES OUTILS DE DEMAIN

### Stocker et combiner les ressources


Pour Brest métropole, des études portent sur des possibilités de **stockage en carrière** en complément de ressources locales, notamment la rivière de Guipavas et le Costour.

Pour la CAPLD, un **plan d'investissement ambitieux** permet de sécuriser des captages et unités de production complémentaires à Pont ar Bled.




### Déployer la réutilisation des eaux usées traitées

Des études en cours permettent d'identifier les usages adaptés, les volumes substituables et les exigences de qualité et de traitement. Les expérimentations menées en 2025 et 2026 par Eau du Ponant pour la CAPLD et Brest Métropole sont une première contribution à un projet d'ampleur visant à positionner le territoire parmi les pionniers de cette technique.



### Adapter les unités de production

La nouvelle usine de Pont-ar-Bled (dont le coût de reconstruction s'élève à 42 M€) intégrera une **filière de recyclage des eaux de procédé** pour limiter les pertes et les prélèvements. Le plan d'investissement prévoit aussi l'évolution ou le renouvellement de Moulin-Blanc et de Kerleguer dans les dix années à venir (pour un montant estimé à environ 30 M€).



### Mener une réflexion de fond sur la stratégie tarifaire

La stratégie tarifaire actuelle de Brest métropole et de la CAPLD permet de sécuriser un **plan d'investissement ambitieux et adapté aux enjeux** (unités de production d'eau potable, renouvellement des réseaux). Des réflexions sont en cours afin d'y intégrer des leviers d'incitation à la sobriété et de valorisation des démarches d'économie d'eau.



#### Syndicat de bassin de l'Elorn

Contact presse : Philippe Rybski

0748133656 [philippe.rybski@bassin-elorn.fr](mailto:philippe.rybski@bassin-elorn.fr)

#### Eau du Ponant

Contact presse : Pauline Kerscaven

06 15 65 75 45 [pauline.kerscaven@eauduponant.fr](mailto:pauline.kerscaven@eauduponant.fr)